


Q1	Q2	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
ZASILANIE Z TABLICY TL2	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OCHRONNIK T2	OBWÓD OŚWIETLENIOWY	OBWÓD OŚWIETLENIOWY	OBWÓD OŚWIETLENIOWY	OŚWIETLENIE AWARYJNE	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB
11.6/6			0,2				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1x50			3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	5x6
5xN2XH-J			N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J

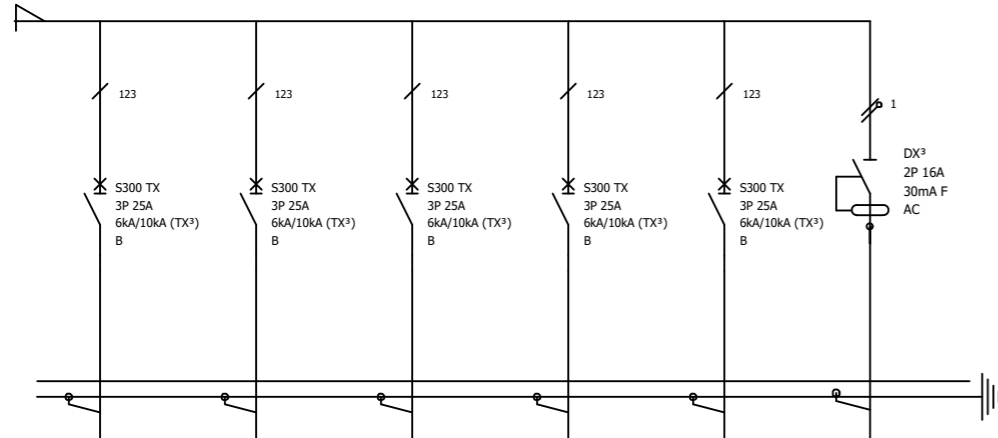

Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23
ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	ZASILANIE TABLICY TB	OBWÓD GNIAZD 230V/16A
5	5	5	5	5	2
5x6	5x6	5x6	5x6	5x6	3x2,5
N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J

TP3