


**ELEWACJA BUDYNKU**

ZŁĄCZE ODBIORCY ZO2 Z PRZECIWPOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU

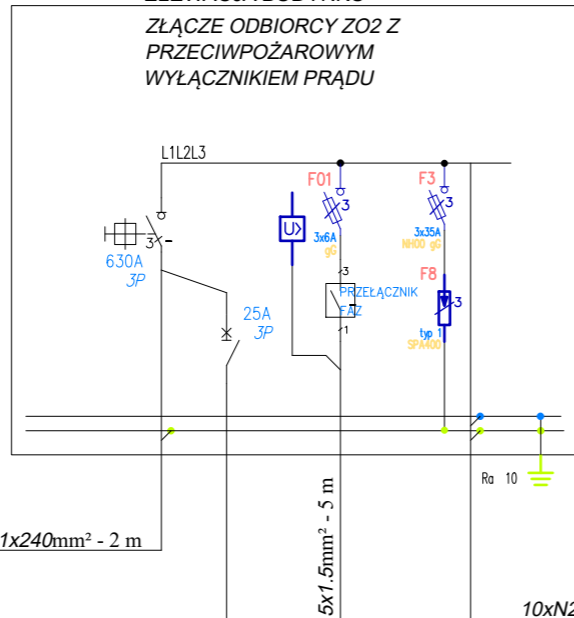

**ELEWACJA BUDYNKU**  
ZŁĄCZE KABLOWE ZK  
PROJEKT PO STRONIE ENERGA  
OPERATOR WEDŁUG ODRĘBNEJ  
PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ

8xYKXS 1x240mm<sup>2</sup> - 2 m

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŁE  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁ. AD SIECI ZASILAJĄCEJ TN-C  
UKŁ. AD INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH TN-S


HDGs 5x1.5mm<sup>2</sup> - 5 m

PWP

10xN2XH-J 1x240mm<sup>2</sup> - 30 m

**ELEWACJA BUDYNKU**

Złącze pomiarowe TL1  
NA CELE PPOŻ



HDGs 5x6mm<sup>2</sup>

TABLICA TP

**PARTER PRZY RECEPCJI**

TABLICA LICZNIKOWA TL2

