


WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
RZUT ANTRESOLI
skala 1:100

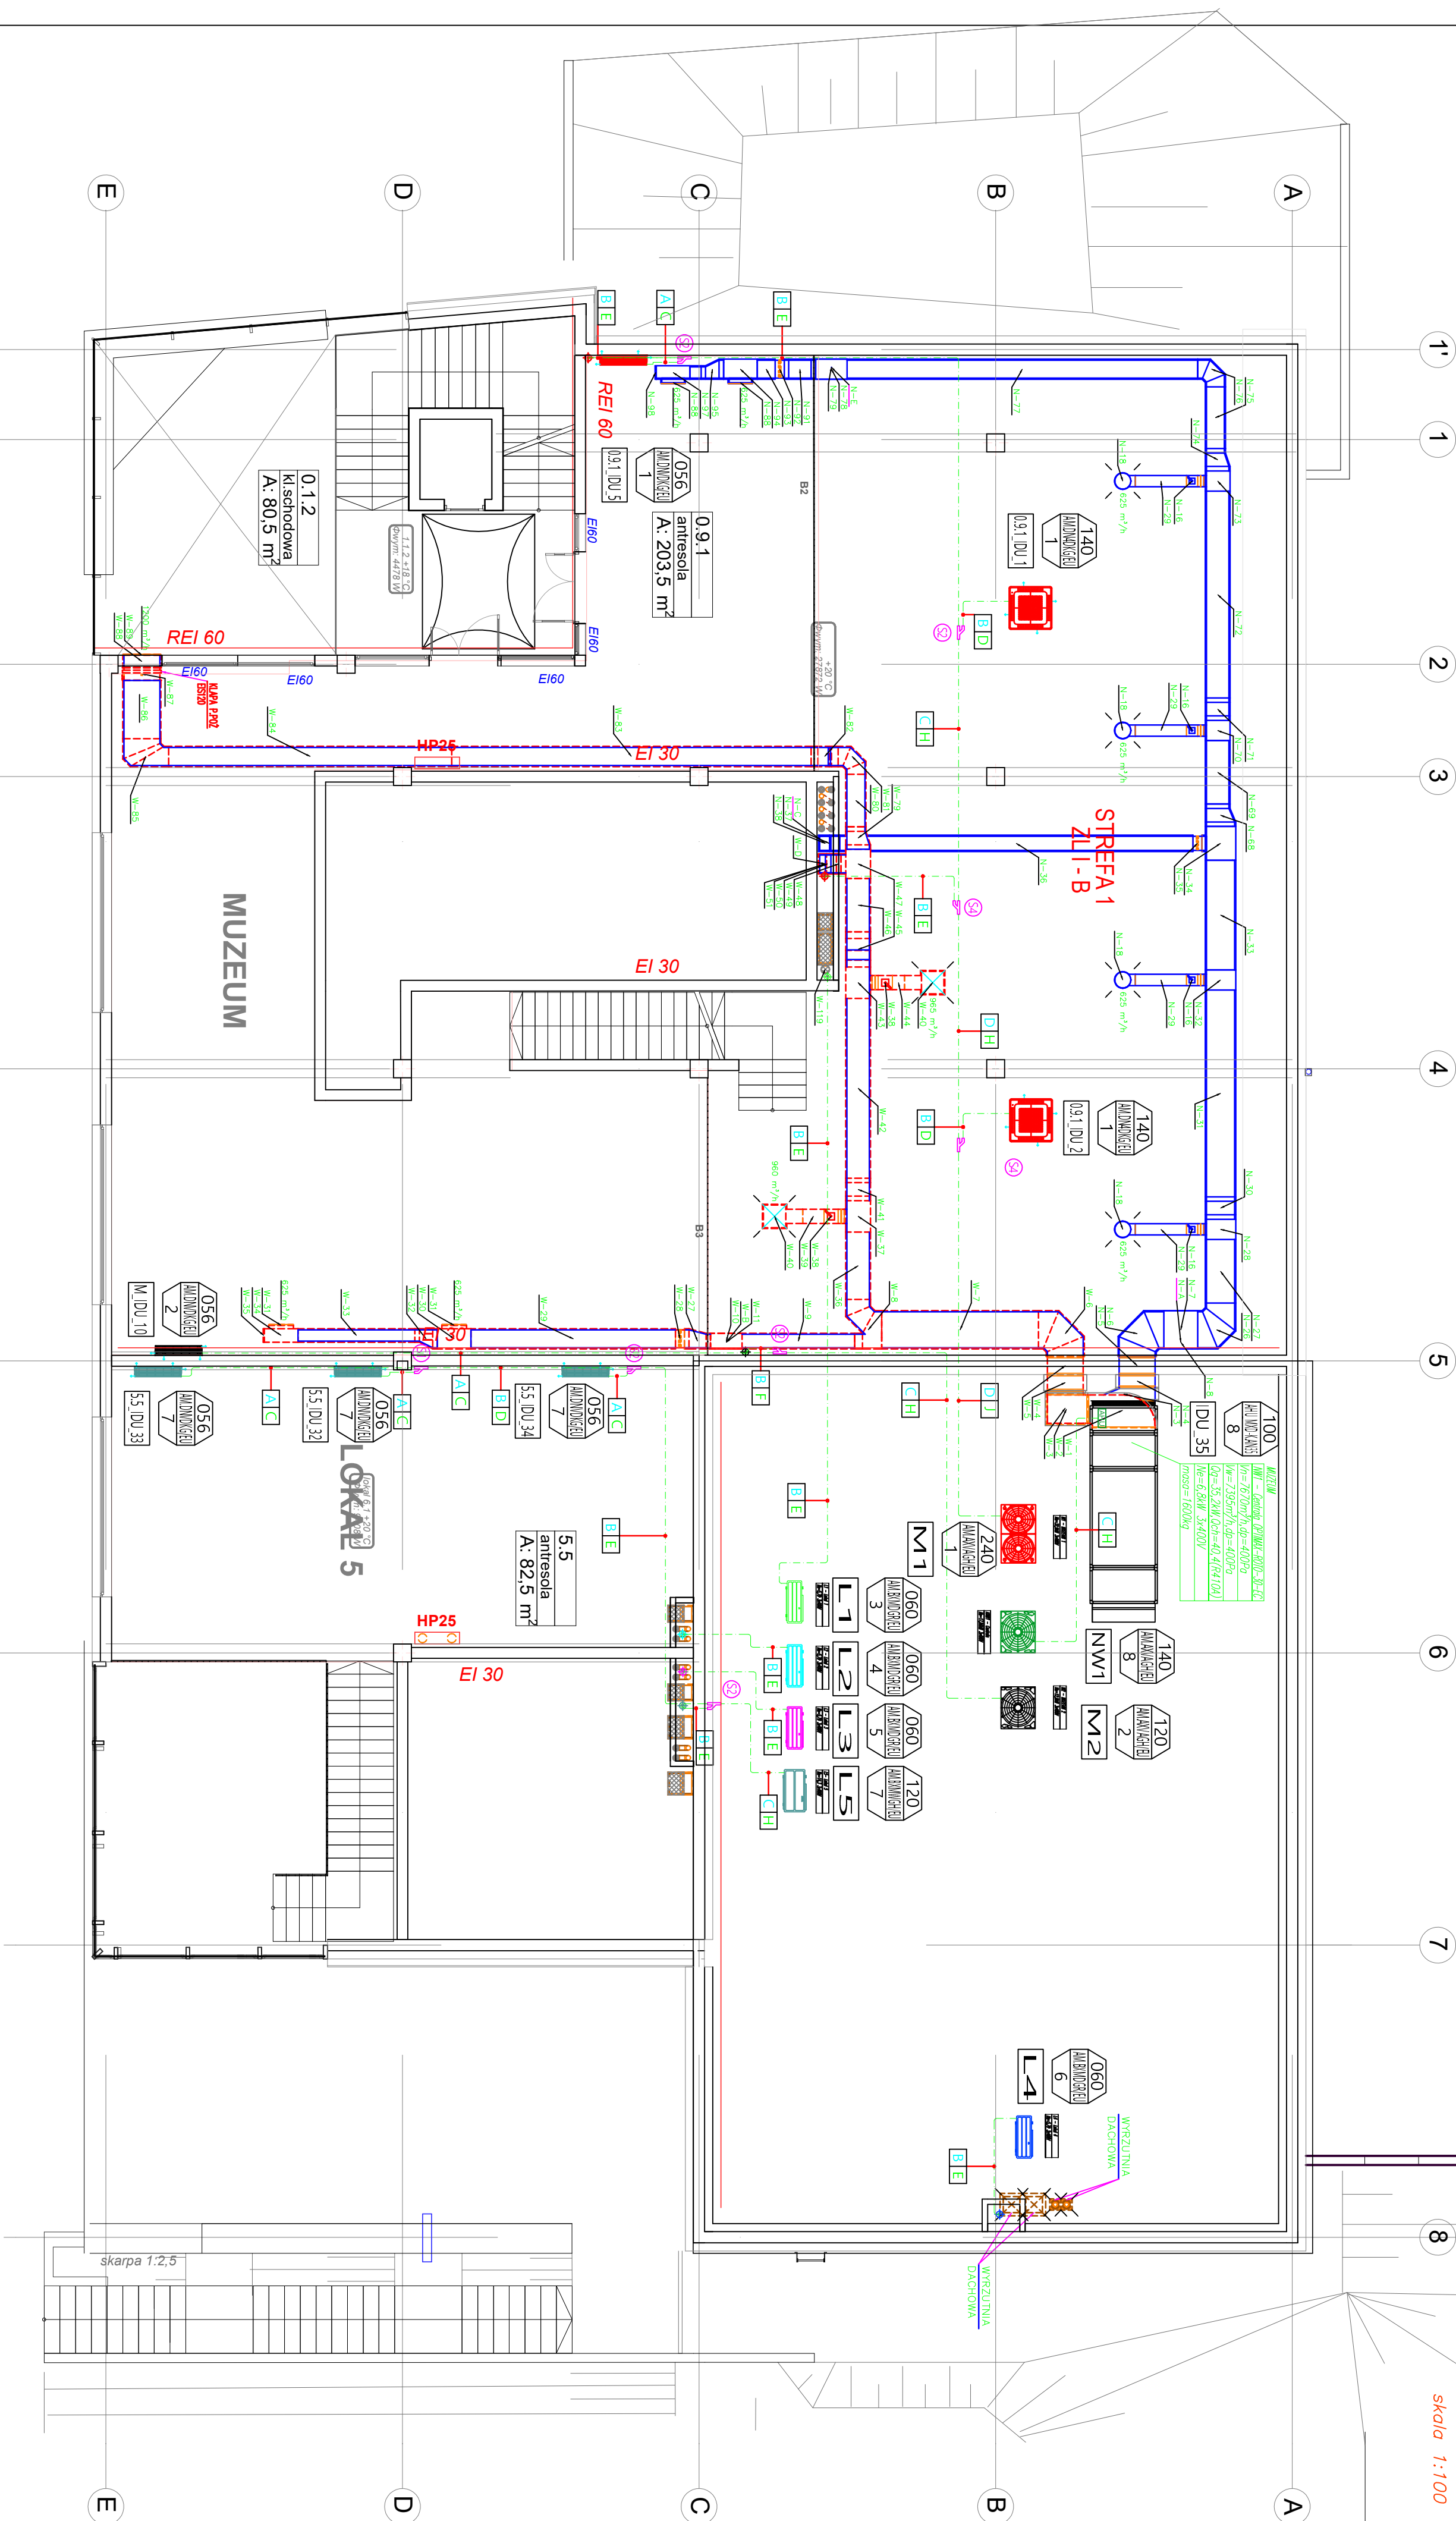

- UWAGA**
- centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze posiadowić lub podwiesić na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
 - wentylatory, wyrzutnie dachowe posiadowić na cokółkach montażowych z izolowanymi zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
 - wykoneć przebiega przez strop, dach i ścianę
 - przebiega przez dach dodatkowo zaizolować i uszczelnic
 - wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz izować wewną o grubości min. 80mm, dodatkowo obudować płaszczem z blachy alucynk
 - doprowadzić skroplinę z klimatyzatorów wewnętrznych
 - oprowadzić zasilanie do urządzeń wentylacyjnych i agregatów pomp ciepła
 - wszystkie przewody chłodnicze w otulinie (minimalna grubość izolacji 10mm K-FLEX-ST)
 - wszystkie przewody chłodnicze prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi

4		5		6		
OZNAČENIA		SREDNIA PRĘDKOŚĆ WYKAZU		Model		
	KOD WERYFIKANTY WERYFIKOWANEJ	A	ø6.35	(5)	MXI-YAI509M	10
	KOD WERYFIKANTY NAWIERNIANY	B	ø9.52	(5)	MXI-YA2512M	14
	PRAWIDŁO CIĄGNOŚCI W ZŁĄCZACH	C	ø12.70	(5)	MXI-YA2815M	2
	KOD NA KONFIGURACJA DŁUGOŚCI	D	ø15.88			
	NAMERIKI KONFIGURACYJNE OBIĘMI	E	ø19.05			
	↓	F	ø22.22			

nazwa inwestycji:	PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/67/2016 ZNAK BOŚ/6740.67.2016.KCZ Z DNIA 16.09.2016r.		
inwestor:	BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)		
adres inwestycji:	numer działki: 5/4/22, 5/4/23, 5/4/26, 5/4/7 obciążenie ewidencyjne: 002/0 m. Mieleno jednostka ewidencyjna: 320905_4		
inwestor:	DUNN-THUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyc ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce		
jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa C O L O S E U M Mirosław Zwolski w spółkę ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
data	2025-02-11		
skala	1:100		
nr rys.	W/03		