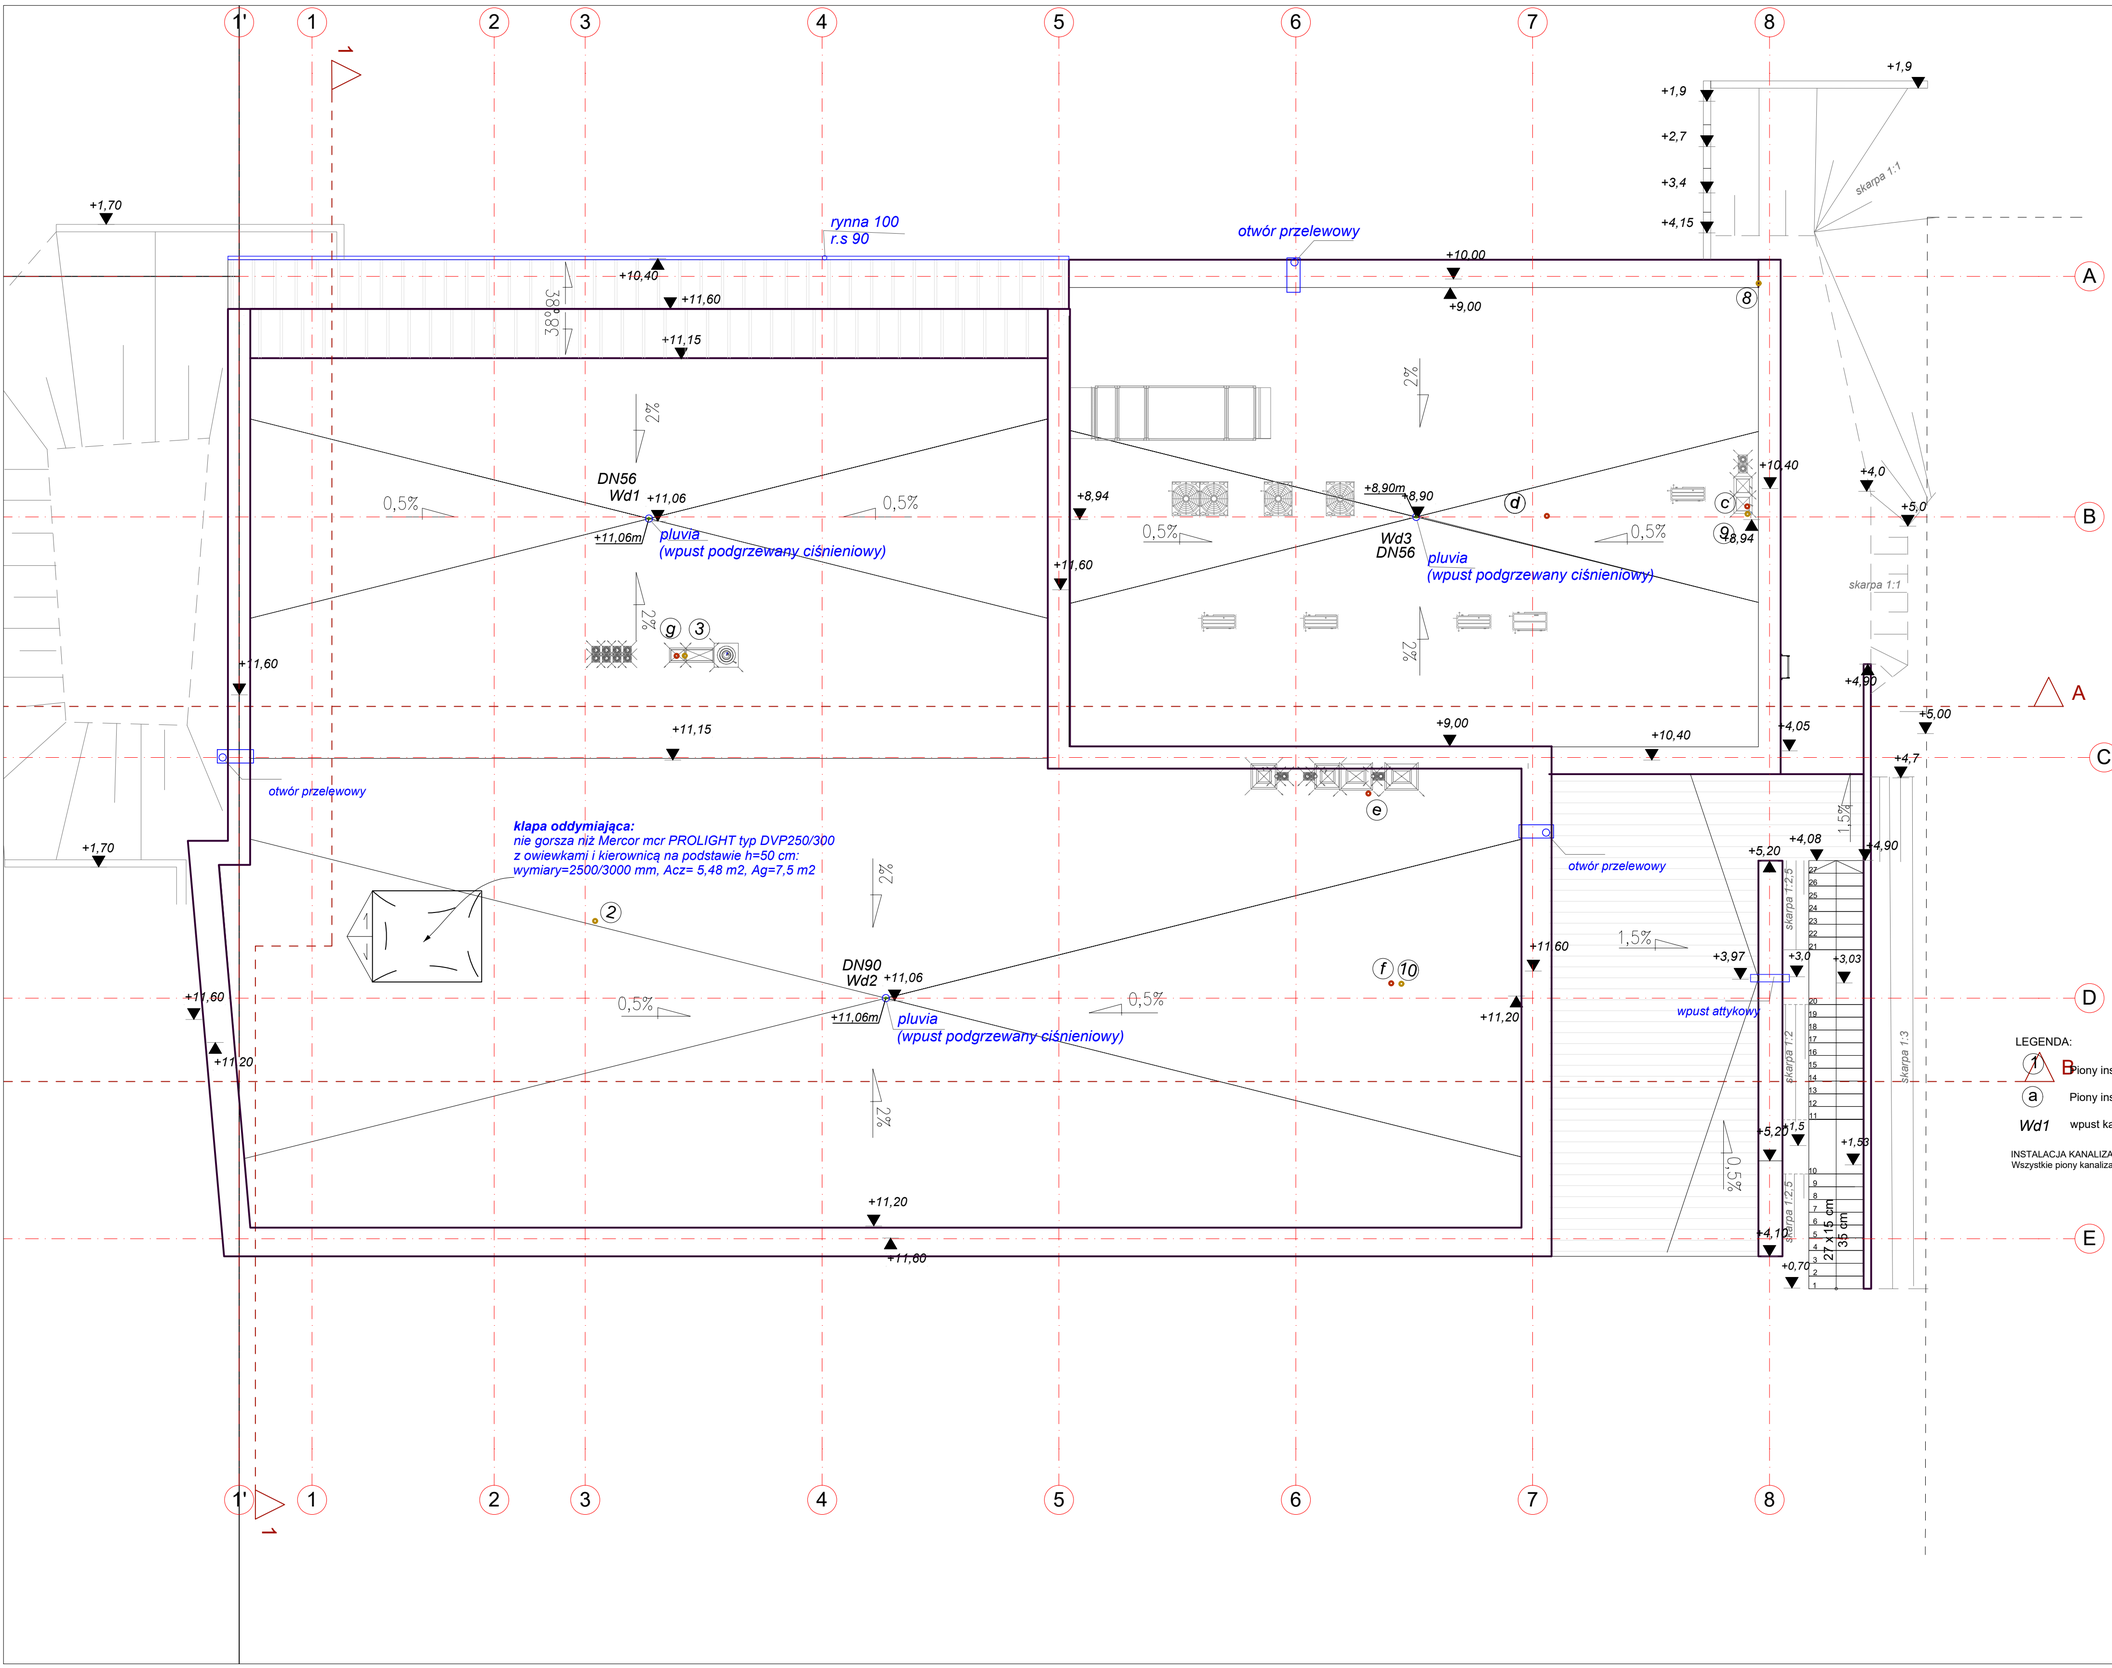

LEGENDA:

1 B Piony instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno - bytowej

a Piony instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej (z pomieszczeń kuchennych)

Wd1 wpust kanalizacji deszczowej ciśnieniowej typu Pluvia firmy Geberit

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Wszystkie piony kanalizacyjne należy zakończyć na dachu typowymi wywiewkami DN160 dla pionów o DN110.

nazwa inwestycji: PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016 ZNAK BOŚ.6740.67.2016.KŻ Z DNIA 16.09.2016r.		
obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)		
adres inwestycji: numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17 obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4		
inwestor: DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce		
jednostka projektowa: Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
Projektant:	Podpis	
tech. Marek Niewiarowski upr. nr UAN 8346/278/89 specjalnośc sieci i instalacje santarne		
sprawdzająca:	Podpis	
tech. mgr inż. Sylwia Marchlewska upr nr POM/0095/PBS/20 specjalnośc sieci i instalacje santarne		
Opracowała:	Podpis	
mgr inż. Małgorzata Stachowiak		
Tytuł rysunku		
Rzut dachu - wewnętrzne instalacje sanitarne (kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej)		
Data 2024-11-21	Skala 1:100	Nr Rys. 4