WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
RZUT PARTERU
skala 1:100

STREFA 1
ZL I - B
1030 m2

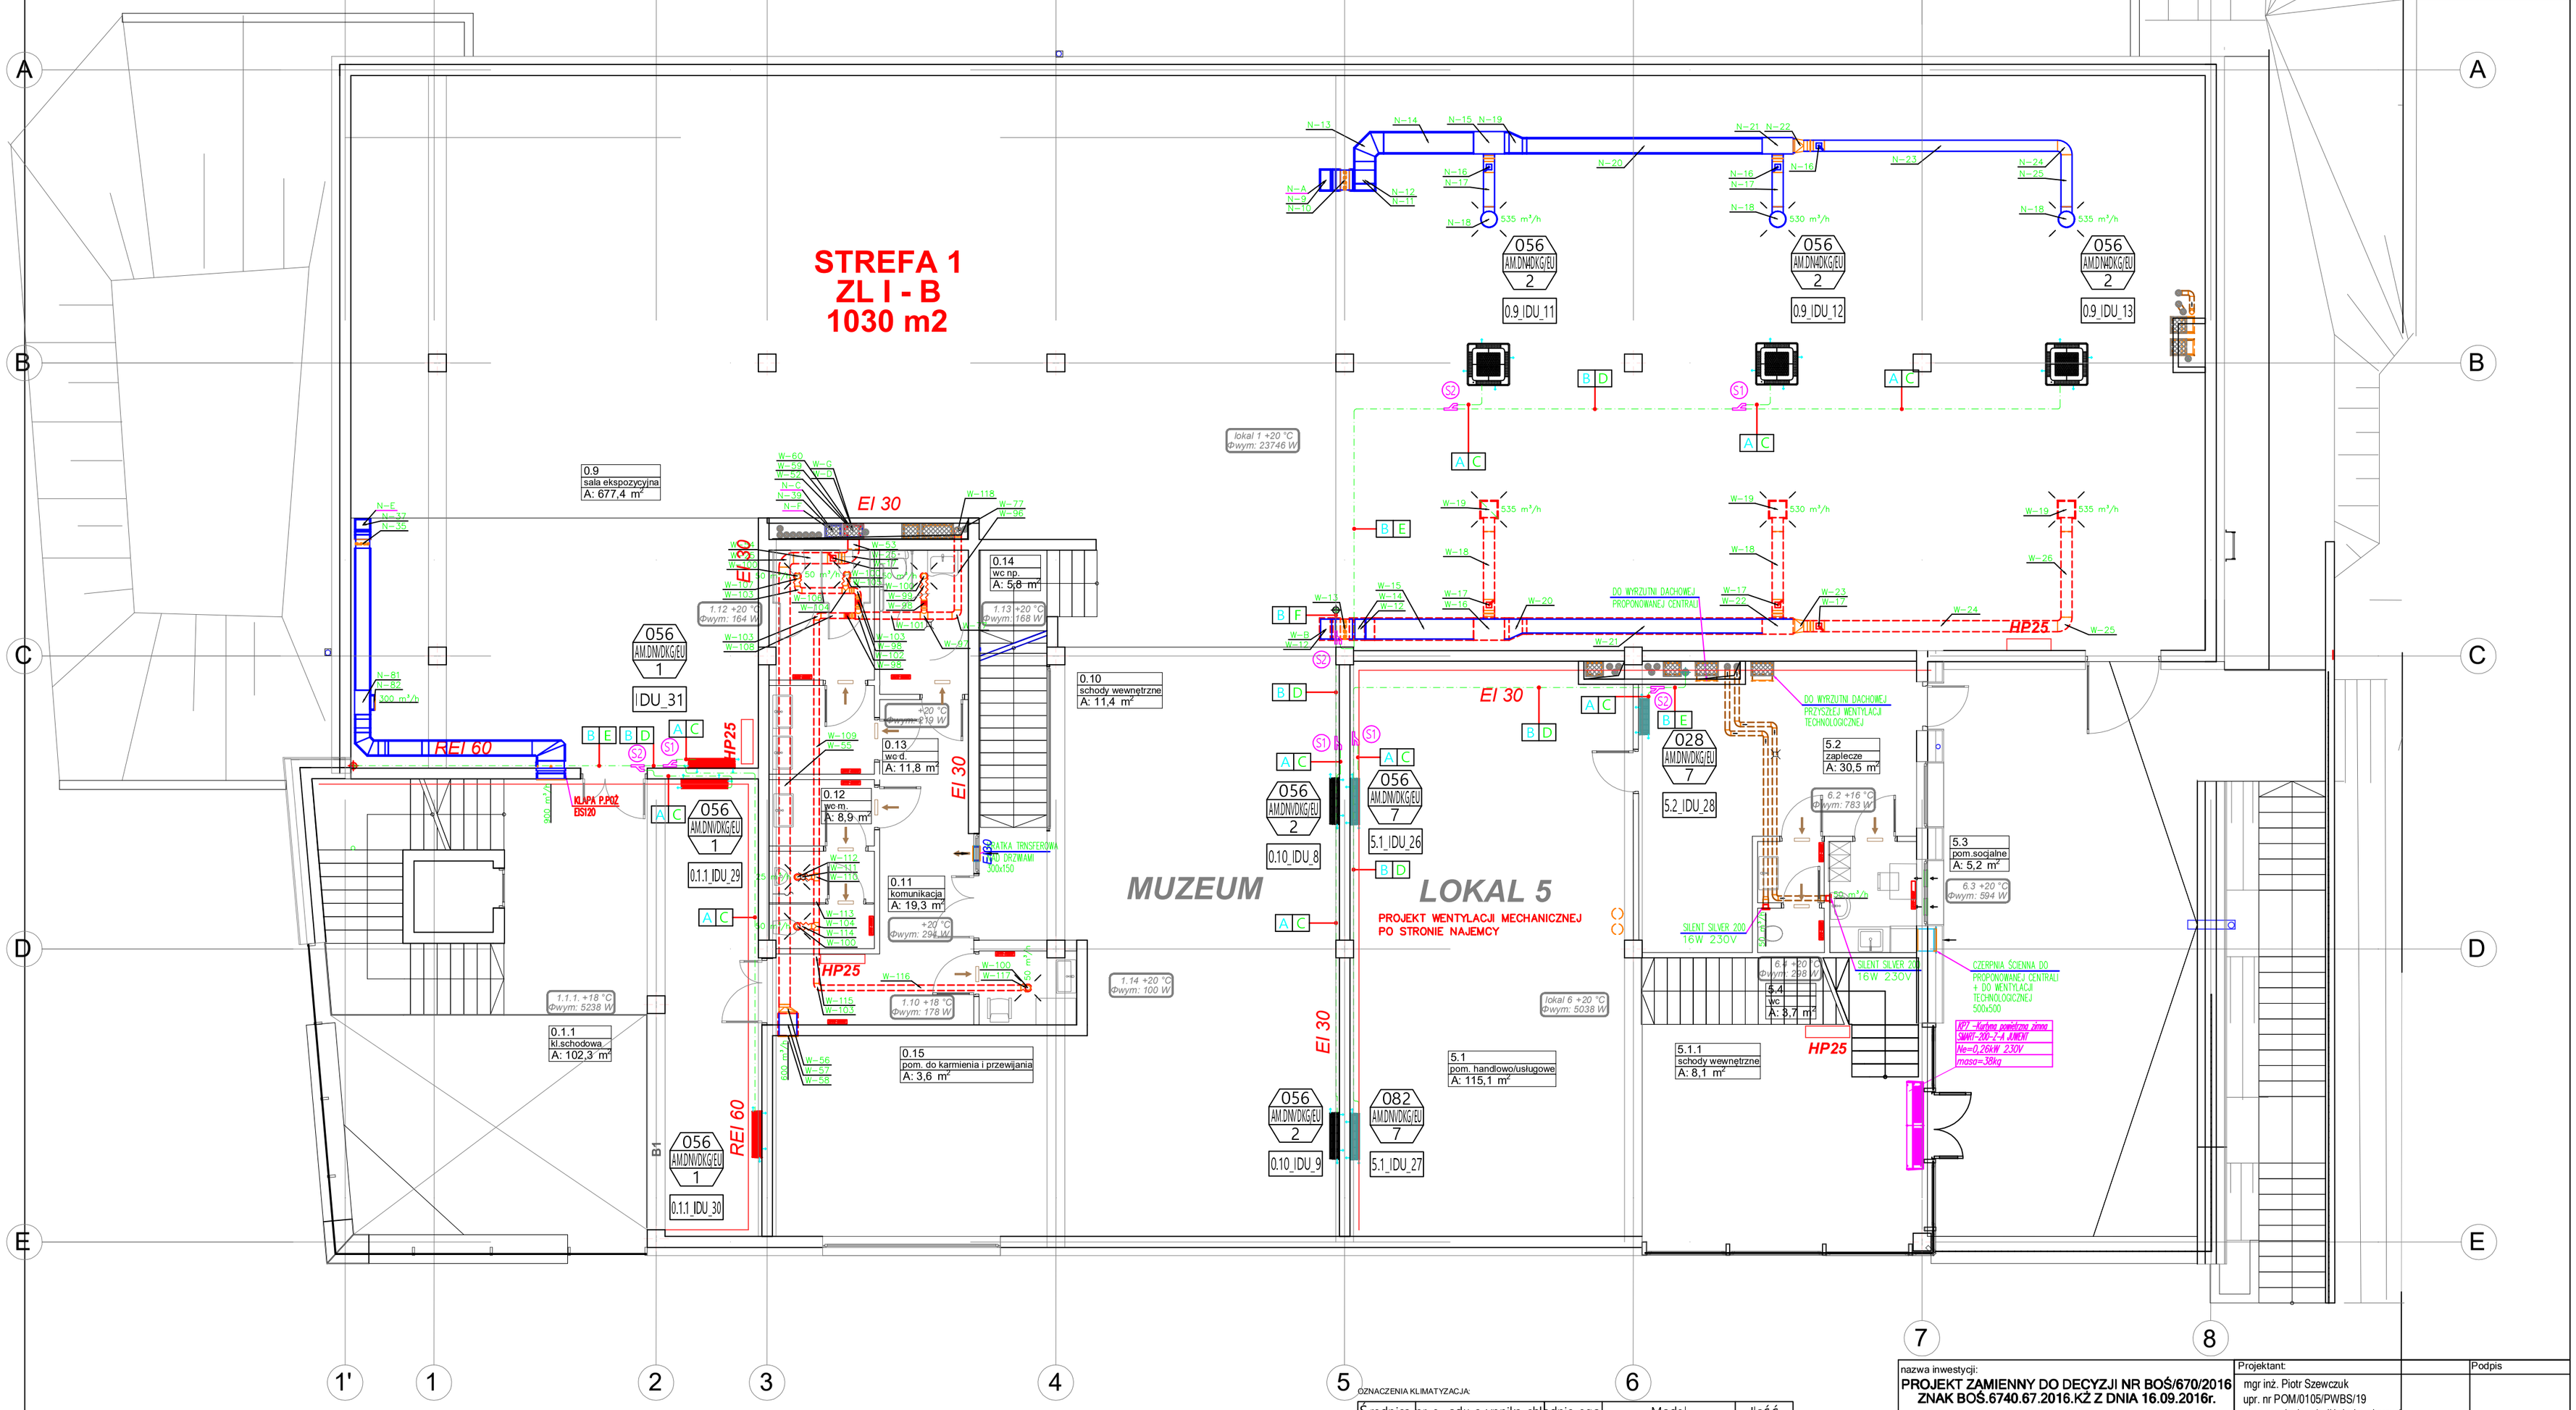

UWAGA

- centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze posadowić lub podwiesić na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wentylatory, wyrzutnie dachowe posadowić na cokołach montażowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wykonać przebicia przez strop, dach i ściany.
- przebicia przez dach dokładnie zaizolować i uszczelnić
- wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz izolować wełną o grubości min. 80mm, dodatkowo obudować płaszczem z blacy alucynk
- odprowadzić skropliny z klimatyzatorów wewnętrznych
- doprowadzić zasilanie do urządzeń wentylacyjnych i agtegatów pomp ciepła
- wszystkie przewody chłodnicze w otulinie (minimalna grubość izolacji 19mm K-FLEX-ST)
- wszystkie przewody chłodnicze prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi

OZNACZENIA:

	KANAŁ WENTYLACYJY WYWIEWNY
	KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
	PRZWÓD CHŁODNICZY W IZOLACJI
KK	KRATKA KONTAKTOWA D DRZWIACH
	NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY OKIENNY

OZNACZENIA KLIMATYZACJA:

Średnica przewodu czynnika chłodniczego			Model	Ilość
A	ø6.35	S1	MXJ-YA1509M	10
B	ø9.52	S2	MXJ-YA2512M	14
C	ø12.70	S4	MXJ-YA2815M	2
D	ø15.88			
E	ø19.05			
F	ø22.22			
H	ø28.58			
J	ø34.92			

nazwa inwestycji:
PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016 ZNAK BOŚ.6740.67.2016.KŻ Z DNIA 16.09.2016r.

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji: numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17 obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa: Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant: mgr inż. Piotr Szewczuk upr. nr POM/0105/PWBS/19 spec. w zakr. instalacji i sieci sanitarnych — Podpis

sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Rudzki upr. nr AN 8346/198/85 spec. w zakr. instalacji i sieci sanitarnych — Podpis

Tytuł rysunku: **WENTYLACJA I KLIMATYZACJA RZUT PARTEU**

Data: 2025-02-11 | Skala: 1:100 | Nr Rys.: W/02