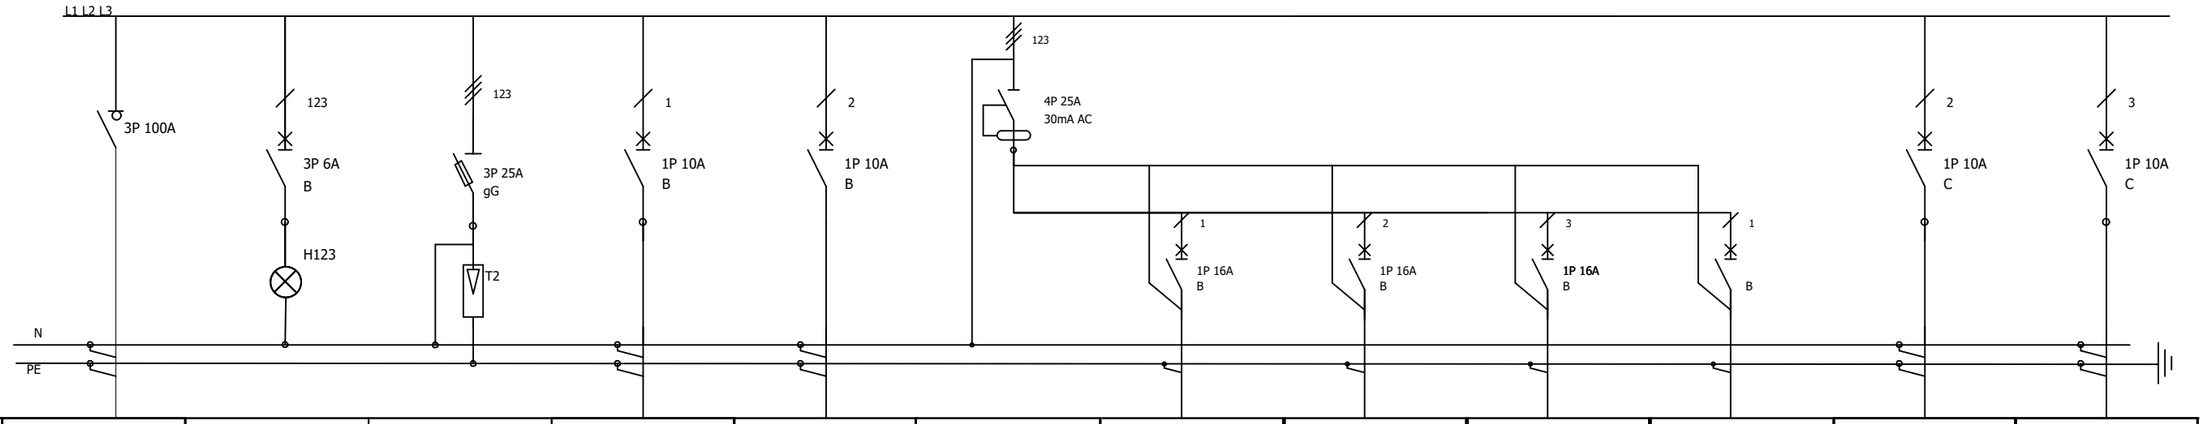

OZNACZENIE	Q1	Q2	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
OPIS	Zasilanie z tablicy licznikowej	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik	Obwód oświetleniowy Zaplecze, WC, socjalne	Obwód oświetleniowy pom.usługowo handlowe	Wyłącznik różnicowoprądowy	Obwód gniazd 230V/16A pom. socjalne	Obwód gniazd 230V/16A pom. socjalne	Obwód gniazd 230V/16A WC	Obwód gniazd 230V/16A Zaplecze	Wentylator W3.1	Wentylator W3.2
MOC [KW]	16,9/10			0,5	0,5		2	2	2	2	0,1	0,1
PRZEKRÓJ [MM2]	5x10			3x1.5	3x1.5		3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x1.5	3x1.5
TYP	YDY			YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

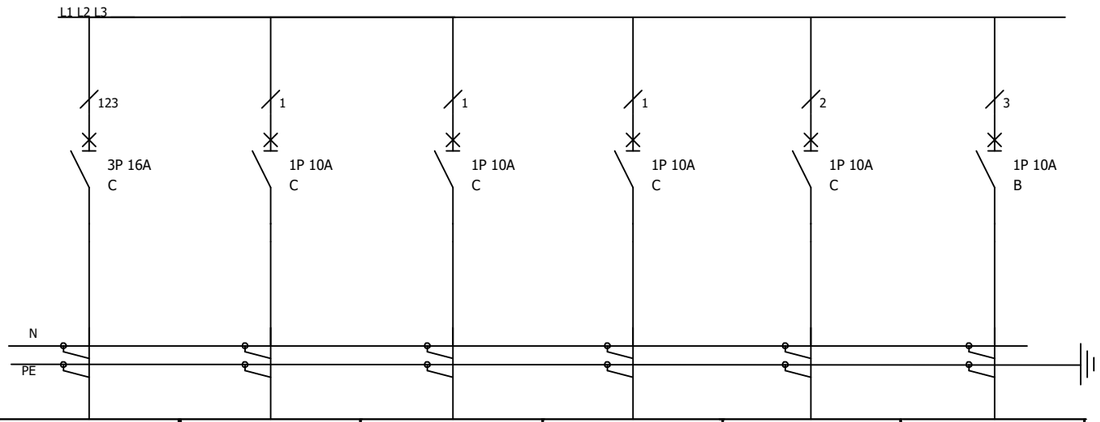

OZNACZENIE	Q13	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19
OPIS	Jednostka zewnętrzna pompy ciepła KL3	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KL3.1	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KL3.2	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KL3.3	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KP5	Reklama
MOC [KW]	6,9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1
PRZEKRÓJ [MM2]	5x2.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
TYP	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

OBUDOWA NT 4x18MOD

nazwa inwestycji:
PROJEKT PRZETARGOWY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji: numer działki : 54/22, 54/23, 54/17, 54/26, obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa: Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant:	Podpis
mgr inż. Łukasz Gągała POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
sprawdzający:	Podpis
mgr inż. Tomasz Piskorski 8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	

Tytuł rysunku

SCHEMAT TABLICY R4

Data	Skala	Nr Rys.
2024-11-21		E-11