


DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ TN-C
UKŁAD INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH TN-S

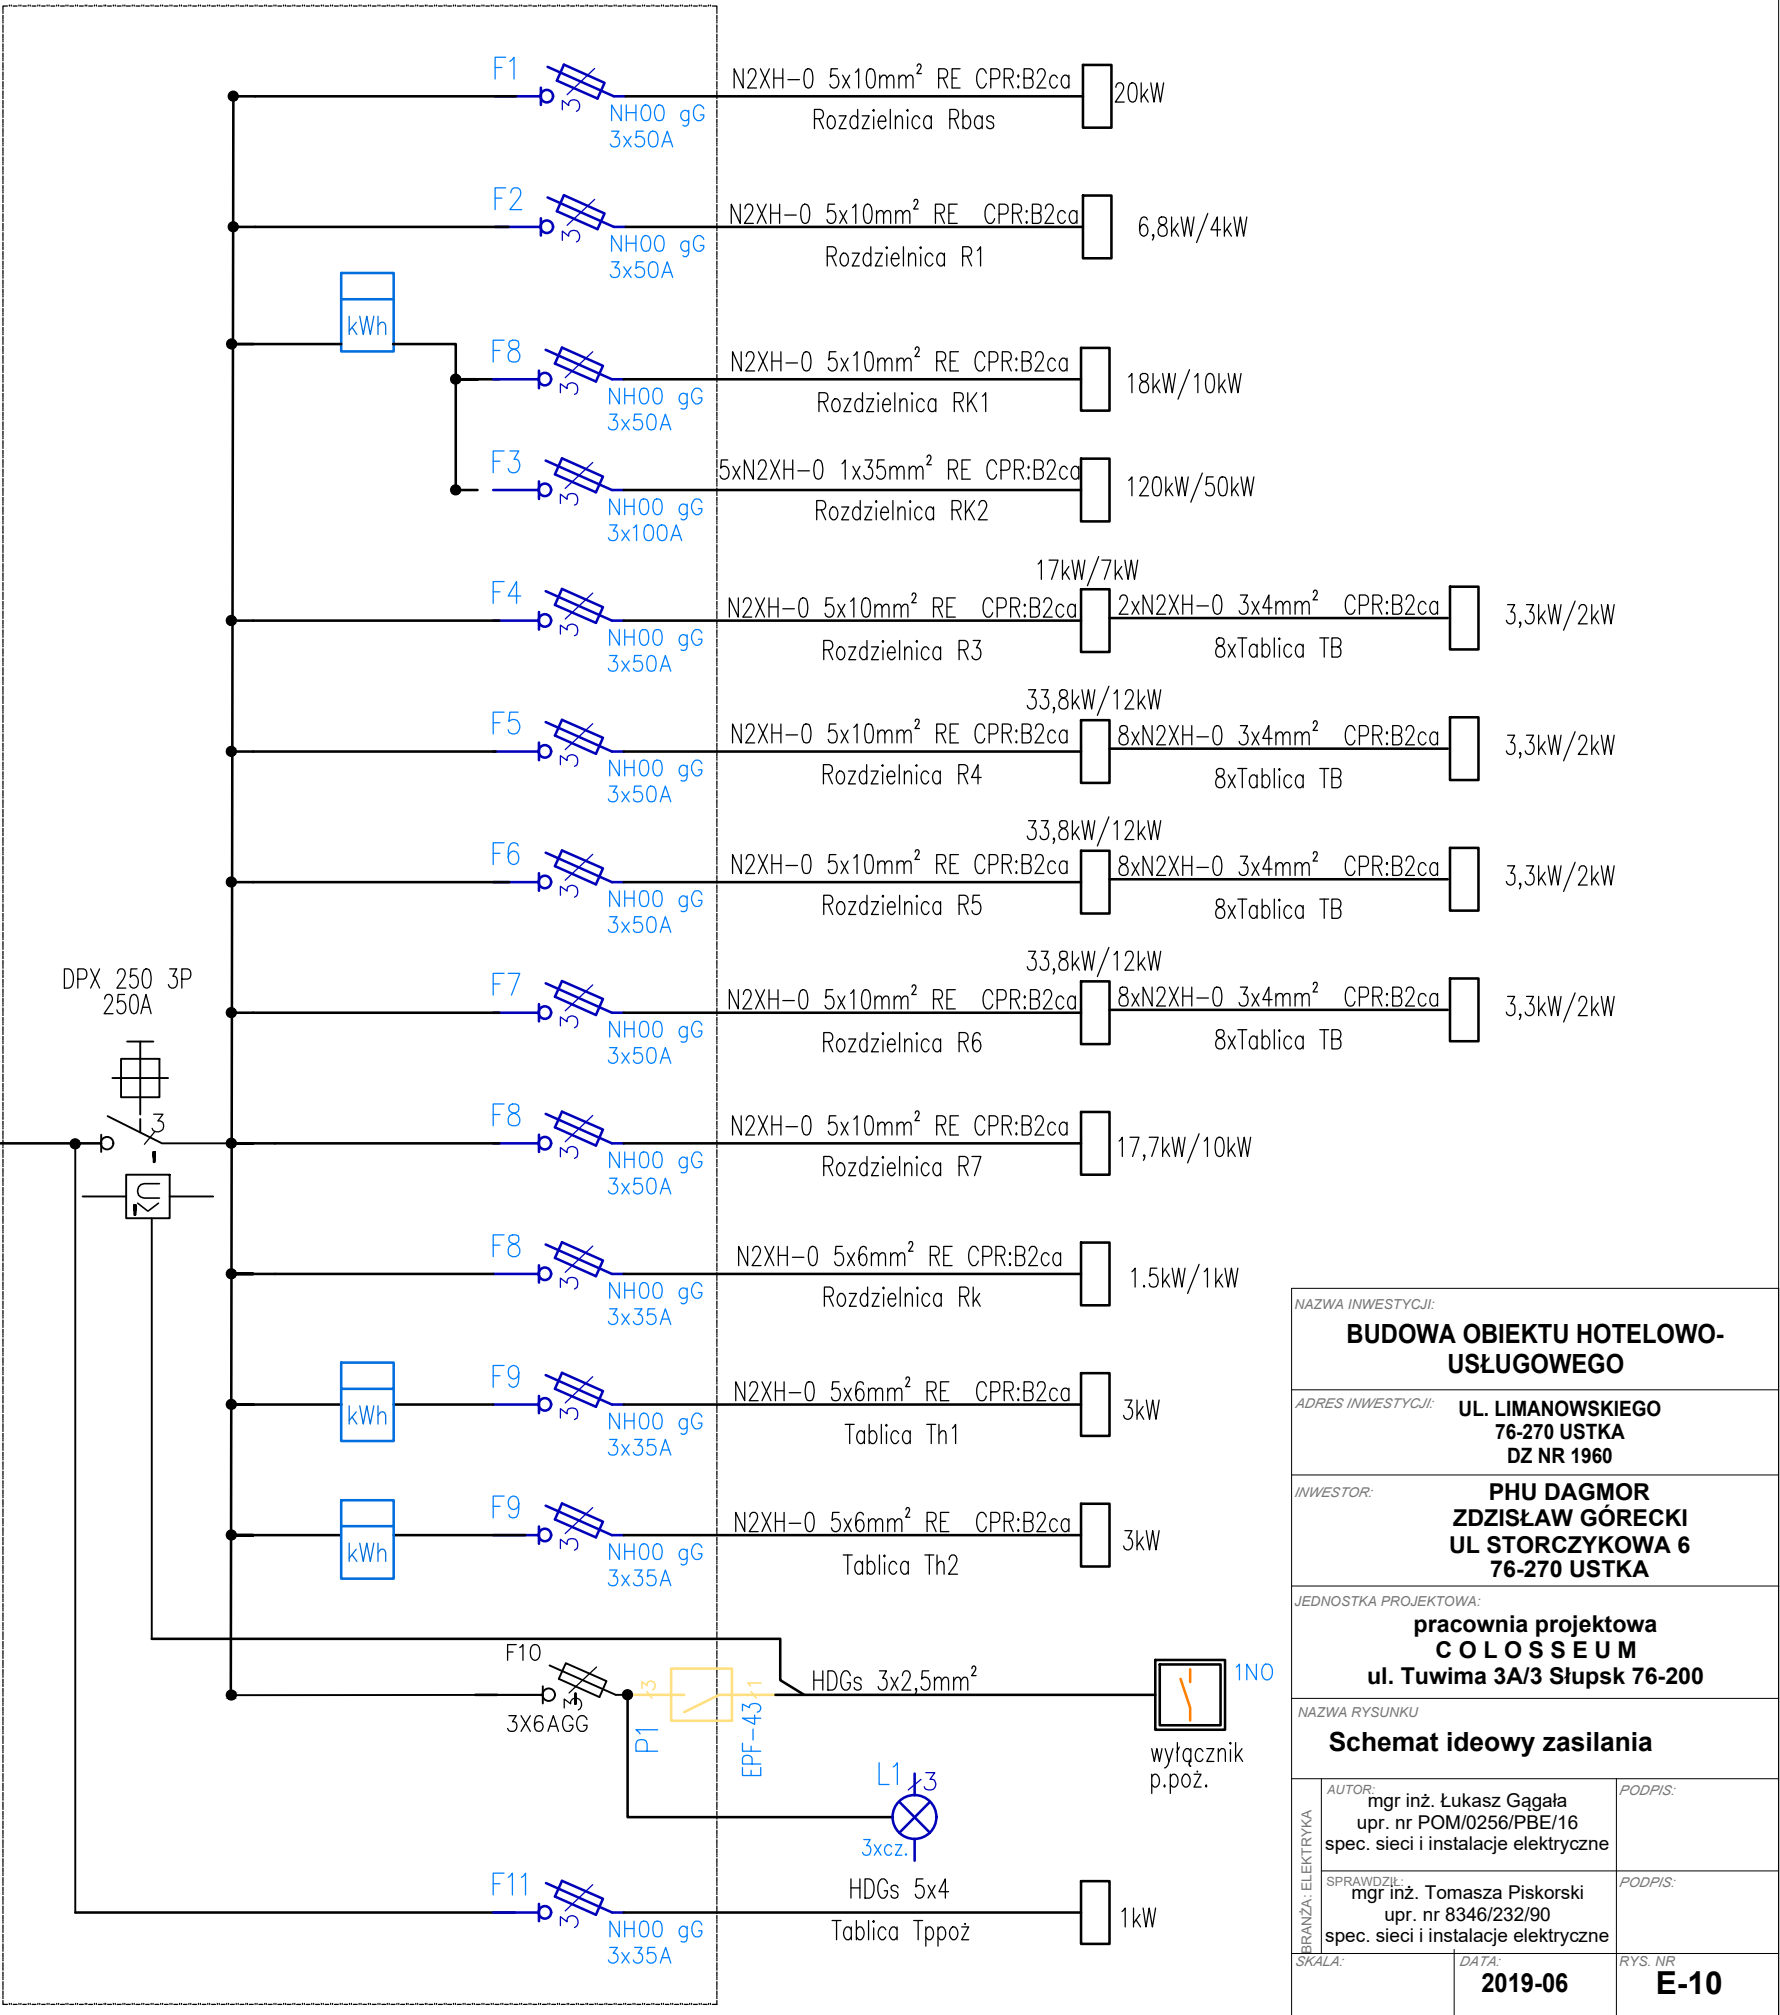

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTU HOTELOWO-USŁUGOWEGO		
ADRES INWESTYCJI: UL. LIMANOWSKIEGO 76-270 USTKA DZ NR 1960		
INWESTOR: PHU DAGMOR ZDZISŁAW GÓRECKI UL STORCZYKOWA 6 76-270 USTKA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
NAZWA RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania		
BRANŻA: ELEKTRYKA	AUTOR: mgr inż. Łukasz Gagala upr. nr POM/0256/PBE/16 spec. sieci i instalacje elektryczne	PODPIS:
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Piskorski upr. nr 8346/232/90 spec. sieci i instalacje elektryczne	PODPIS:
	SKALA:	DATA:
		RYS. NR