


## KONDYGNACJA 5

### ANTRESOLA

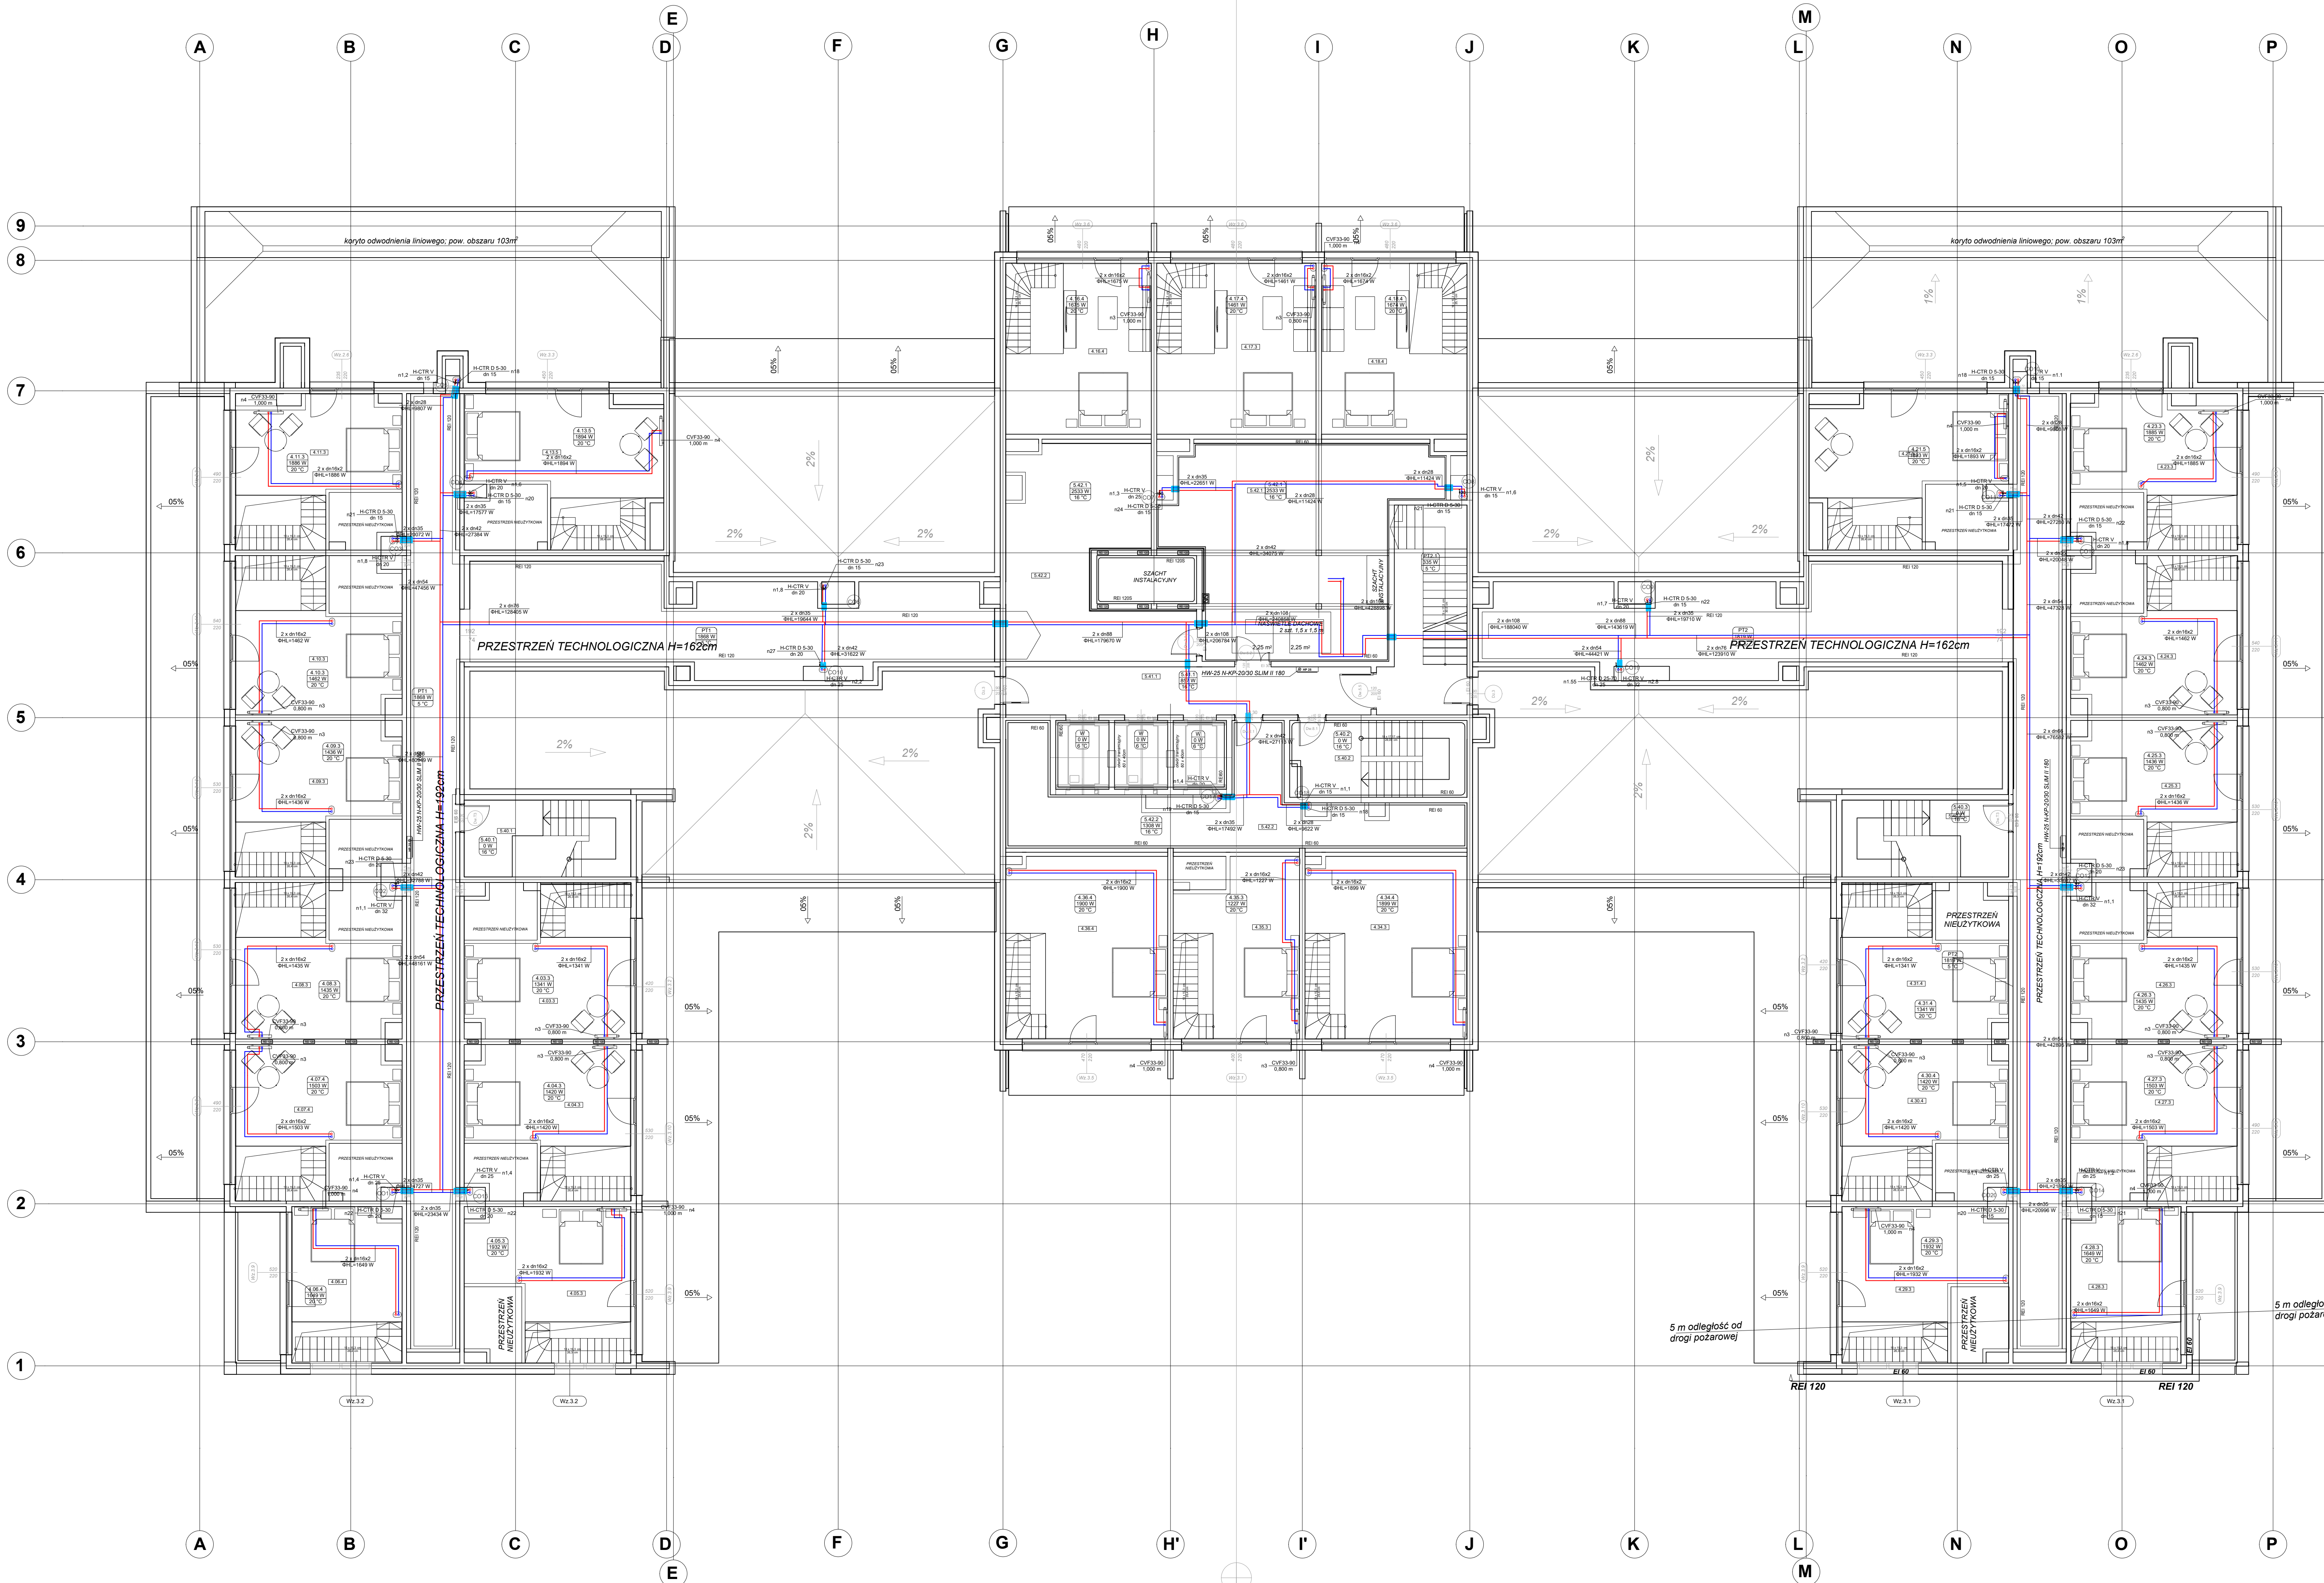

- 3**

**OZNACZENIA:**

  - instalacja c.o. zasilanie
  - instalacja c.o. powrót
  - CV - grzewczik z podjęciem domowej stajowni,
  - 11- grzewczik pojedynczy; 22- grzewczik podwójny,
  - 33- grzewczik potrójny
  - ...m- długość grzewczika, ...m - nastawa zaworu grzewczika
  - API 11 07 M -grzewczik łazienkowy z podjęciem domowej
  - 07 - wysokość grzewczika, ...m - długość grzewczika
  - Zawór termostatyczny kątowny
  - RAN-NCX, dn15, ...m - nastawa zaworu grzewczika

RAN-NCX dn15 0,500 m

**2**

pliny centralnego ogrzewania

przebieg popyt w metalowych w ścianie mas (np. PROMASEAL-A spray (E240)) wykonanie zgodnie z

**UWAGA:**

Przebieg popyt w metalowych w ścianie mas (np. PROMASEAL-A spray (E240)) wykonanie zgodnie z

3. Izolacja przewodów w szachtach lukami z wełny mineralnej w izolacji 100 mm. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi. Instalacje w posadzkach zastawiane okładziną z pianki poliuretanowej gr. 50 mm.

4. Przeciwna przez przebiegi budowania wykonawcą w tulejach izolacyjnych (średnica ka w uwzględnieniu grubości izolacji).

5. Przeciwna przez przebiegi oddzielania podłogowego zabezpieczyć do przodu i przodu.

6. Przeciwna przez zmianę wymiarów grzewczików, każdą zmianę należy skonsultować z zespołem projektowym.

FIRMA USŁUGOWA SJ SYSTEM		ul. Krasińskiego 23, 76-200 SJPK tel. (94) 848661, 848665 e-mail: csystem@poczta.onet.pl	
Nazwa obiektu budowlanego: Budynek ulóg technicznych wraz z zewnetrznym instalacją, zewnetrzna instalacja kanalizacyjna, instalacja dogrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacja wentylacji mechanicznej, przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitar i deszczowa		Inwestor: SOKOLOWO Spółka z o.o. ul. Alca Wincenego Wilo 3 00-710 Warszawa	
Adres obiektu budowlanego: ul. Włocławska, 280A, 00-262 Warszawa		10029 Ustanie Marzeń, 00-262 Warszawa	
Temat projektu: Rzut antenności (kondygnacja 5) - instalacja centralnego ogrzewania		nr 95	
Skala: Opracował mjr. Michała Tabakowska-Zajac			
1 : 100 Autor: Jacek Szpak			
Data: Współautor: Opiniował:			
01.05.25 mgr. Wojciech Stasiak			