
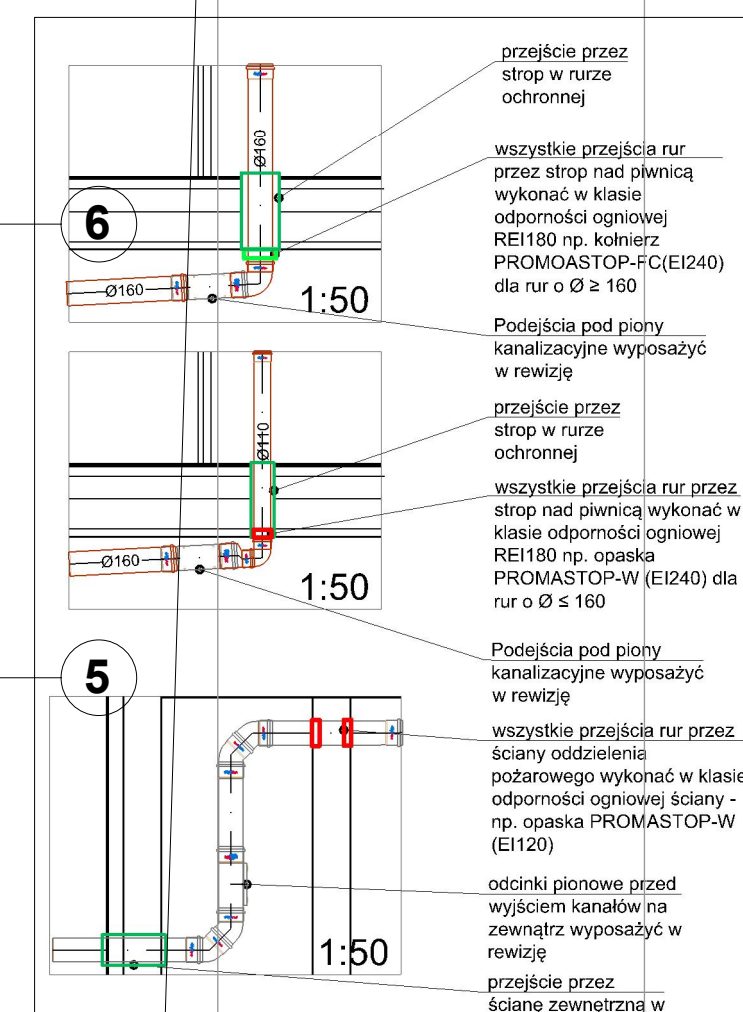


KONDYGNACJA -1

GARAŻ

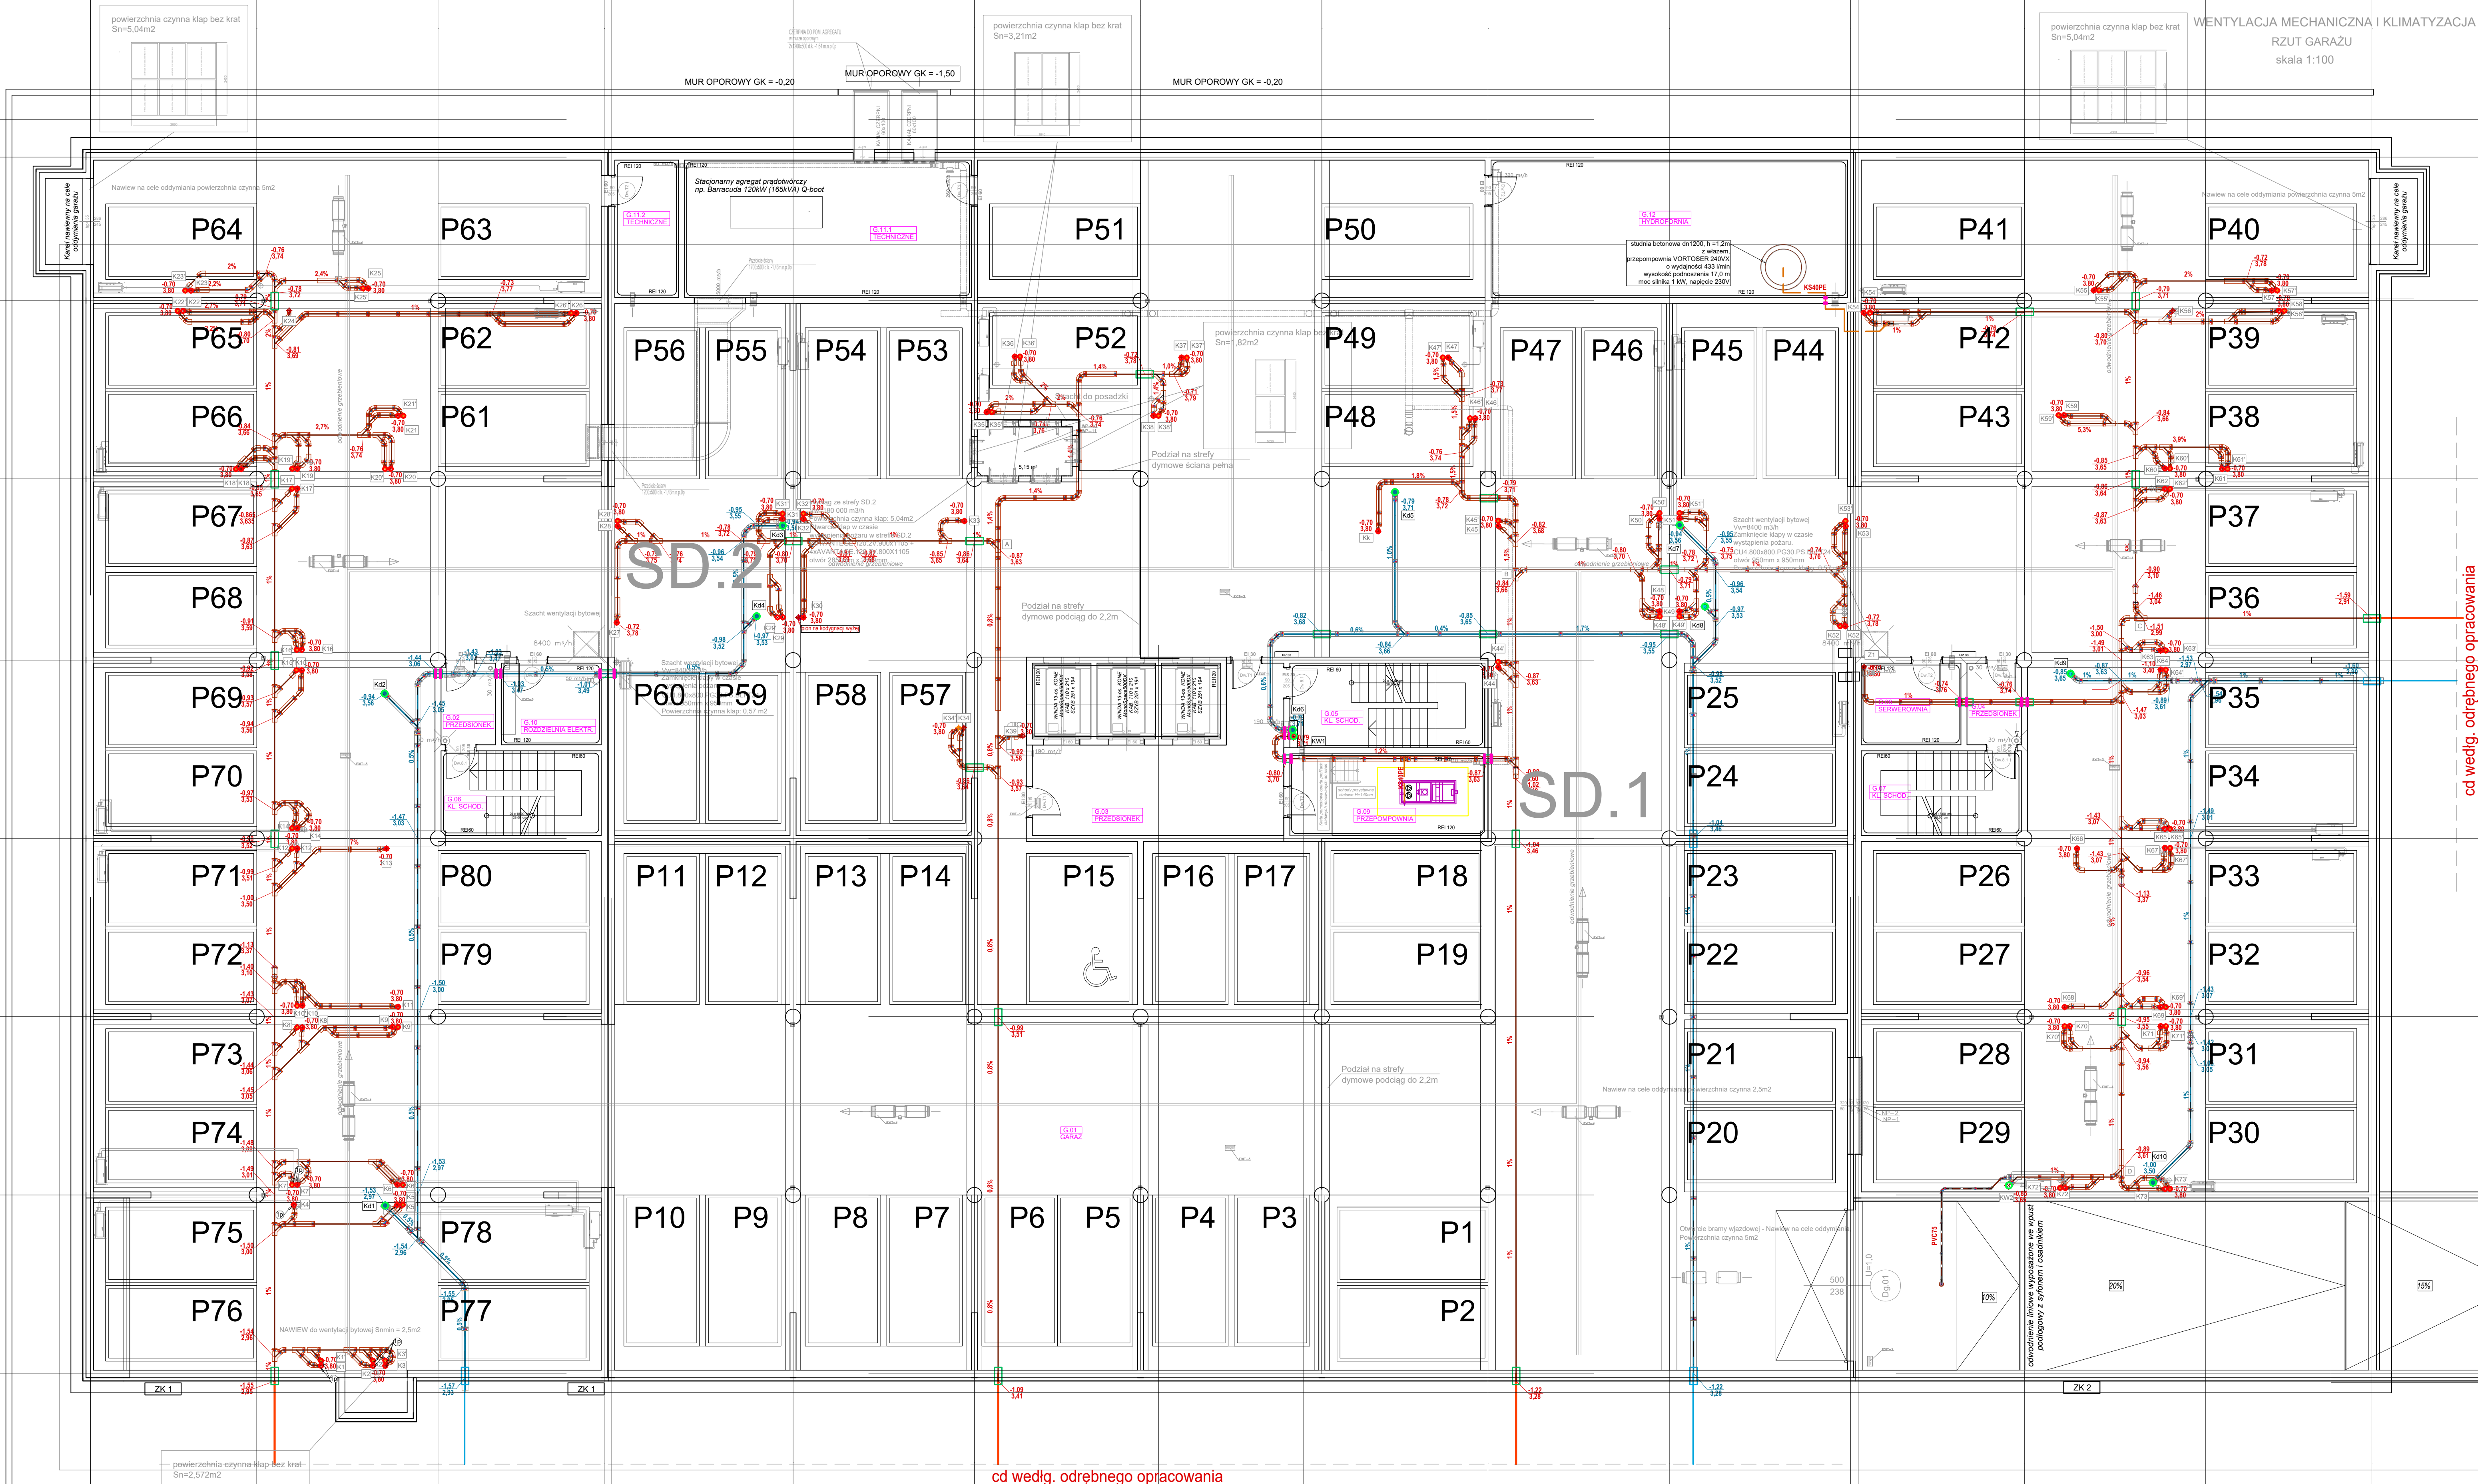

- OZNACZENIA:**

 - nurze ochronne
 - kanałizacja sanitarna pod stropem DN160
 - kanałizacja sanitarna pod stropem DN110
 - kanałizacja sanitarna ciśnieniowa
 - piony kanałizacyjne PP110 wywyprowadzają dach i zakończony rurą wyciągową
 - przejście przez podłogę wielkość otworu DN200
 - kanałizacja deszczowa pod stropem DN160, DN200
 - kanałizacja deszczowa prowadzona pod posadzką
 - kanałizacja deszczowa ciśnieniowa
 - piony kanalizacji deszczowej PVC160
 - przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop: parametry otworów dla rury:
PP 110mm odryw. pływ. Ø200mm
RS 160mm odryw. pływ. Ø250mm
 - przejście przez podłogę wielkość otworu DN250
 - przejście popozi. n. z tworzywa sztucznego (opaska (np. PROMASTOP-W (E1120)) dla np. PVC-u do 160 mm włącznie), wykonanie zgodnie z Aprobatacją Producenta
 - przejście popozi. n. z tworzywa sztucznych opaska (np. PROMASTOP-W (E240) dla pionów PP110 mm)
 - wykonanie zgodnie z Aprobatacją Producenta
 - przejście popozi. n. z tworzywa sztucznych kolektor (np. PROMASTOP-CFC (E1240) dla pionów PP 160 mm)
 - wykonanie zgodnie z Aprobatacją Producenta
 - przejście popozi. n. z metalowych w ścianie (np. masa PROMASEAL-A spray (E1400)) wykonanie zgodnie z Aprobatacją Producenta
 - przejście popozi. n. metalowych przez strop (np. masa PROMASEAL-A spray (E1400)) wykonanie zgodnie z Aprobatacją Producenta

- [illegible]

[illegible]